


Abmessungen Kühltische

Dimensions of Refrigerated Counters

Abmessungen und Installationsangaben / Dimensions and Installation Details

AUFSTELLUNG MIT FÜSSEN INSTALLATION WITH FEET

Seitenansicht / Side view

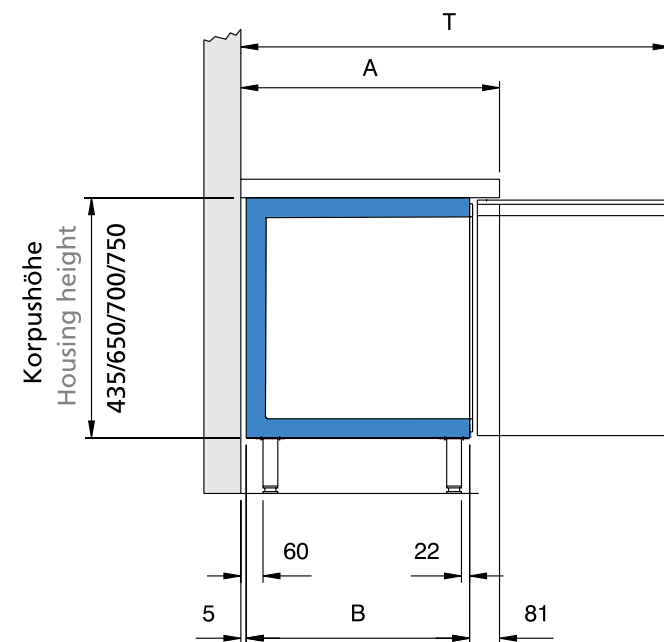

Tischplattentiefe
worktop plate
depth

A

600 mm	GN2/3
700 mm	GN1/1
800 mm	GN2/1
800 mm	EN 60x40

Korpustiefe
Housing
depth

B

514 mm
614 mm
714 mm
714 mm


Tiefe bei
geöffneter Tür
Depth when
door open

T

985 mm
1085 mm
1390 mm
1260 mm

AUFSTELLUNG AUF BAUSEITIGEM SOCKEL INSTALLATION ON SOCKET PROVIDED BY CUSTOMER

Seitenansicht / Side view

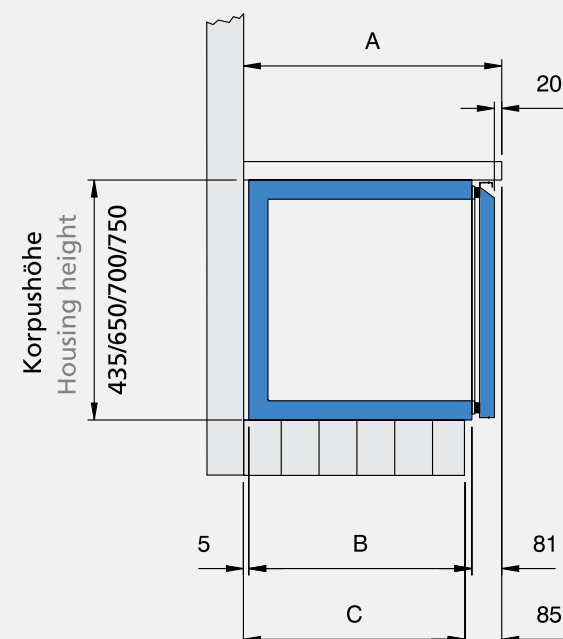

Tischplattentiefe
worktop plate
depth

A

600 mm	GN2/3
700 mm	GN1/1
800 mm	GN2/1
800 mm	EN 60x40

Korpustiefe
Housing
depth

B


514 mm
614 mm
714 mm
714 mm

empfohlene
Sockeltiefe
fertig gefliest
recommended
socket tiled


C

515 mm
615 mm
715 mm
715 mm

Installationsangaben bei Fuß-/Sockelausführung, Kühltische mit Eigenkühlung, steckerfertig Installation details for feet/socket version, refrigerated counters with built-in cooling, ready to plug in

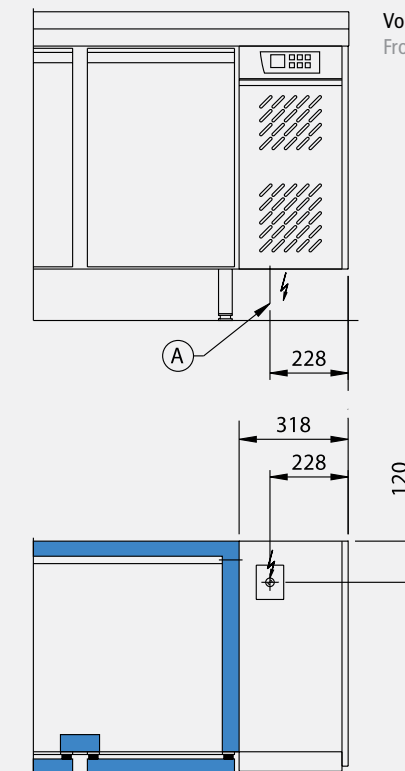


Vorderansicht
Front view

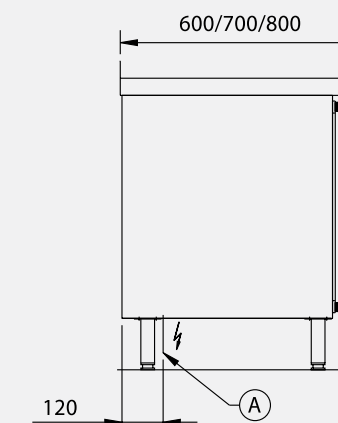


(A) Elektroanschluss 230 V,
Netzkabellänge 2,5 m mit Schuko-Stecker
Power supply 230 V,
Power cable length: 2.5 m, with plug

Installationsangaben bei Fuß-/Sockelausführung, Kühltische zum Anschluss an die Zentralkühlung Installation details for feet/socket version, refrigerated counters for connection to remote cooling

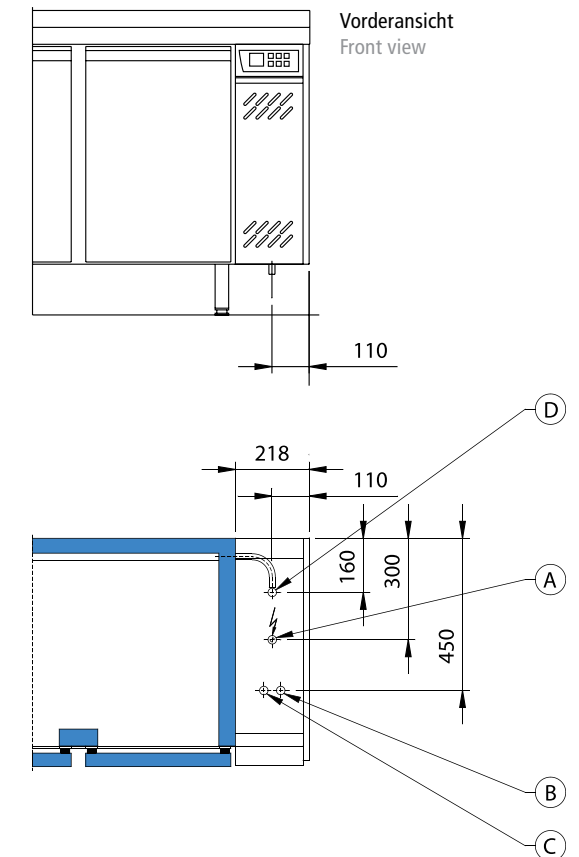

Vorderansicht
Front view

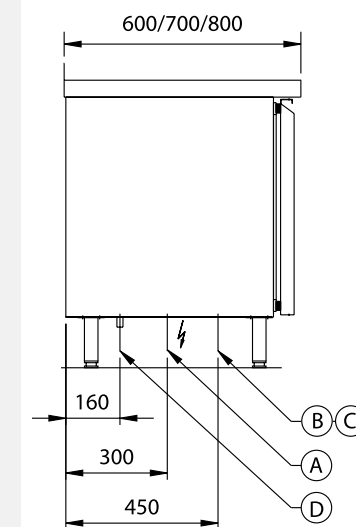

- (A) Elektroanschluss 230 V
500 mm OKFF
Power supply 230 V,
500 mm FFL
- (B) Saugleitung Ø 8.0
500 mm OKFF
Suction line Ø 8.0,
500 mm FFL
- (C) Flüssigkeitsleitung Ø 6.0
500 mm OKFF
Liquid line Ø 6.0,
500 mm FFL
- (D) Trichterablauf DN 50
50 mm über OKFF
unter Boden bauseits
syphoniert
Funnel run-off, DN 50,
50 mm over FFL under
base, with siphon
provided by customer

Bemerkung: Erforderliche Verdampfungstemperatur:
Normalkühlung -15°C (bei Kühlinnenraumtemperatur -2°C)
NOTE: Necessary evaporation temperature: normal cooling
-15°C (at a temperature of -2°C inside cooling compartment)